



*Salud y bienestar
a tu alcance*

INFORME DE VISITA TECNICA CENTRO DE SALUD DE TAGANGA, IPC Y LA PAZ ADSCRITOS A LA E.S.E. ALEJANDRO PROSPERO REVEREND

Que mediante Contratación directa, la Alcaldía Distrital de Santa Marta, inicia un proceso licitatorio con el fin de terminar los centros de salud restantes, y es así como adjudica el Contrato **No 007 del 23 de Noviembre de 2016**, y cuyo objeto es la **TERMINACION DE LOS CENTROS DE SALUD DE IPC CANDELARIA, LA PAZ Y TAGANGA**, por un valor de; **\$ 5.863.789.235**, adjudicado a la empresa: **CONSTRUYENDO SALUD**, Quedando por fuera la intervención del centro de salud de Mamatoco, **sin exponer las razones suficientes del porqué no intervenirlo.**

Que estos centros fueron puestos al servicio de la comunidad por parte de la Alcaldía Distrital, sin formalizar a la E.S.E. la entrega oficial de los mismos.

Que mediante visita técnica a cada uno de ellos por parte de la E.S.E. Alejandro Próspero Reverend, se evidenciaron muchas inconsistencias en cada uno de ellos relacionado de la siguiente manera:

*Salud y bienestar
a tu alcance*

mipg

modelo integrado
de planeación
y gestión

Salud y Bienestar a Su Alcance

Avenida del Libertador N° 25-67

Santa Marta D.T.C.H.

Línea directa: (5) 4340897 - PBX (5) 4237009

www.esalejandroprosperoreverend-santamarta-magdalena.gov.co

Síguenos en:   



*Salud y bienestar
a tu alcance*

CENTRO DE SALUD DE LA PAZ:



Este Centro de Salud, presenta falla en su cubierta debido a que las partes laterales de los muros se encuentran expuestas y sin cerramiento y cuando llueve todo el Cielo Raso Interno sufre las consecuencias de este problema. Cabe resaltar que el Cielo raso es en Dry Wall y este es adverso al agua. Así mismo se ha convertido en criadero de Palomas.



mipg

modelo integrado
de planeación
y gestión

Salud y Bienestar a Su Alcance

Avenida del Libertador N° 25-67

Santa Marta D.T.C.H.

Línea directa: (5) 4340897 - PBX (5) 4237009

www.esalejandroprosperoreverend-santamarta-magdalena.gov.co

Síguenos en:   



Salud y bienestar a tu alcance

- Los Registro que van en el cielo raso que sirven para la manipulación de cualquier daño interno no se encuentran terminado.
- La planta eléctrica no fue entregada oficialmente por parte del contratista lo que ha dificultado las labores de manipulación toda vez que la persona contratista no dio las inducciones requeridas para el personal que trabaja en el Centro de Salud.
- La Red de contraincendios no se encuentra conectada debidamente al sistema de interno del Centro de Salud.
- Las tuberías de aire acondicionados muchas de ellas aparecen con obstrucciones y no permite la salida de agua del drenaje del aire.
- Las conexiones de la motobomba que impulsa e agua a la alberca presenta inconvenientes y no permite muchas veces el llenado de los tanque elevados.
- Los tableros de circuitos eléctricos, algunos están sin funcionar debido a que el personal contratista no ha dado las inducciones a los trabajadores de la E.S.E.
- El Ascensor se encuentra fuera de servicio porque el personal contratista no ha hecho la entrega oficial del mismo, alegando que les adeudan parte del servicio prestado.

Salud y bienestar
a tu alcance

mipg

modelo integrado
de planeación
y gestión

Salud y Bienestar a Su Alcance

Avenida del Libertador N° 25-67

Santa Marta D.T.C.H.

Línea directa: (5) 4340897 - PBX (5) 4237009

www.esalejandroprosperoreverend-santamarta-magdalena.gov.co

Síguenos en:   



*Salud y bienestar
a tu alcance*

**ANEXOS FOTOGRÁFICOS
C.S. LA PAZ**



*Salud y bienestar
a tu alcance*

mipg

modelo integrado
de planeación
y gestión

Salud y Bienestar a Su Alcance

Avenida del Libertador N° 25-67

Santa Marta D.T.C.H.

Línea directa: (5) 4340897 - PBX (5) 4237009

www.esalejandroprosperoreverend-santamarta-magdalena.gov.co

Síguenos en:





Salud y bienestar
a tu alcance



mipg

modelo integrado
de planeación
y gestión

Salud y Bienestar a Su Alcance

Avenida del Libertador N° 25-67

Santa Marta D.T.C.H.

Línea directa: (5) 4340897 - PBX (5) 4237009

www.esalejandroprosperoreverend-santamarta-magdalena.gov.co

Síguenos en:





Salud y bienestar
a tu alcance



mipg

modelo integrado
de planeación
y gestión

Salud y Bienestar a Su Alcance

Avenida del Libertador N° 25-67

Santa Marta D.T.C.H.

Línea directa: (5) 4340897 - PBX (5) 4237009

www.esalejandroprosperoreverend-santamarta-magdalena.gov.co

Síguenos en:





Salud y bienestar
a tu alcance



Salud y bienestar
a tu alcance

mipg

modelo integrado
de planeación
y gestión

Salud y Bienestar a Su Alcance

Avenida del Libertador N° 25-67

Santa Marta D.T.C.H.

Línea directa: (5) 4340897 - PBX (5) 4237009

www.esalejandroprosperoreverend-santamarta-magdalena.gov.co

Síguenos en:





*Salud y bienestar
a tu alcance*

ACTUALIDAD LA PAZ



mipg

modelo integrado
de planeación
y gestión

Salud y Bienestar a Su Alcance

Avenida del Libertador N° 25-67

Santa Marta D.T.C.H.

Línea directa: (5) 4340897 - PBX (5) 4237009

www.esalejandroprosperoreverend-santamarta-magdalena.gov.co


Síguenos en:





Salud y bienestar a tu alcance

Al mes de junio 2020, el contratista del ascensor, Sr. Iber Barraza no ha entregado formalmente, en vista que la Administración Distrital le adeuda por conceptos varios aproximadamente \$ 12.000.000, y esto ocasiona que el mantenimiento de este servicio no se realice al 100%, haciendo claridad en que está en funcionamiento debido a que no se puede coartar el traslado de usuarios, de ser necesario, a los pisos superiores.

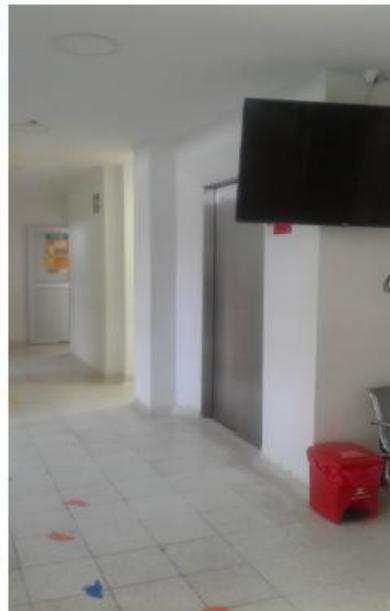

Salud y Bienestar a Su Alcance

Avenida del Libertador N° 25-67

Santa Marta D.T.C.H.

Línea directa: (5) 4340897 - PBX (5) 4237009

www.esalejandroprosperoreverend-santamarta-magdalena.gov.co

Síguenos en:   

mipg

modelo integrado
de planeación
y gestión



*Salud y bienestar
a tu alcance*

El deterioro en las paredes y techo era evidente, las paredes estaban fracturadas, algunos puntos eléctricos por fuera de su contenedor. Los niveles de humedad eran muy altos, lo que pudo ocasionar problemas en usuarios y trabajadores. Se encontró una proliferación de palomas, las cuales defecan, ocasionando reproducción de gusanos por la acumulación de excremento, produciendo olores altamente fétidos.

El suministro de agua potable no es el adecuado, se tiene que recoger agua en baldes y otros envases para la limpieza general y uso de baños, debido al robo de la motobomba. Esto implica que no sea adecuado el aseo general del puesto de salud.

*Salud y bienestar
a tu alcance*

mipg

modelo integrado
de planeación
y gestión

Salud y Bienestar a Su Alcance

Avenida del Libertador N° 25-67

Santa Marta D.T.C.H.

Línea directa: (5) 4340897 - PBX (5) 4237009

www.esalejandroprosperoreverend-santamarta-magdalena.gov.co

Síguenos en:   



*Salud y bienestar
a tu alcance*

CENTRO DE SALUD DE TAGANGA:



Lo mismo que el Centro de salud de la Paz, Este Centro presenta falla en su cubierta debido a que las partes laterales de los muros se encuentran expuestas y sin cerramiento y cuando llueve todo el Cielo Raso Interno sufre las consecuencias de este problema. Cabe resaltar que el Cielo raso es en Dry Wall y este es adverso al agua. Así mismo se ha convertido en criadero de Palomas.

- Los Registro que van en el cielo raso que sirven para la manipulación de cualquier daño interno no se encuentran terminado.
- La planta eléctrica no fue entregada oficialmente por parte del contratista lo que ha dificultado las labores de manipulación toda vez que la persona contratista no dio las inundaciones requeridas para el personal que trabaja en el Centro de Salud.
- La Red de contraincendios no se encuentra conectada debidamente al sistema de interno del Centro de Salud.

mipg

modelo integrado
de planeación
y gestión

Salud y Bienestar a Su Alcance

Avenida del Libertador N° 25-67

Santa Marta D.T.C.H.

Línea directa: (5) 4340897 - PBX (5) 4237009

www.esalejandroprosperoreverend-santamarta-magdalena.gov.co

Síguenos en:   



*Salud y bienestar
a tu alcance*

- Las tuberías de aire acondicionados muchas de ellas aparecen con obstrucciones y no permite la salida de agua del drenaje del aire.
- Los tableros de circuitos eléctricos, algunos están sin funcionar debido a que el personal contratista no ha dado las inducciones a los trabajadores de la E.S.E.
- La Poza Séptica mensualmente sufre derramamiento de aguas negras debida a que no se hizo un estudio de descargue toda vez que el suelo y subsuelo de esa parte del territorio de Taganga es rocoso.

Lámparas en mal estado.



Cielo Raso en mal estado.



mipg

modelo integrado
de planeación
y gestión

Salud y Bienestar a Su Alcance

Avenida del Libertador N° 25-67

Santa Marta D.T.C.H.

Línea directa: (5) 4340897 - PBX (5) 4237009

www.esalejandroprosperoreverend-santamarta-magdalena.gov.co

Síguenos en:   



Salud y bienestar
a tu alcance



Lavamanos sin colocar



Paredes en mal estado

ACTUALIDAD PUESTO DE SALUD TAGANGA



modelo integrado
de planeación
y gestión

Salud y Bienestar a Su Alcance

Avenida del Libertador N° 25-67

Santa Marta D.T.C.H.



Línea directa: (5) 4340897 - PBX (5) 4237009

www.esalejandroprosperoreverend-santamarta-magdalena.gov.co

Síguenos en:   



Salud y bienestar
a tu alcance

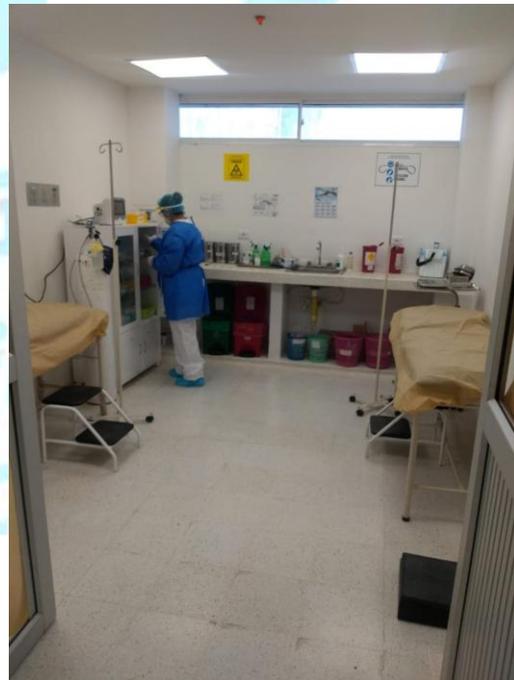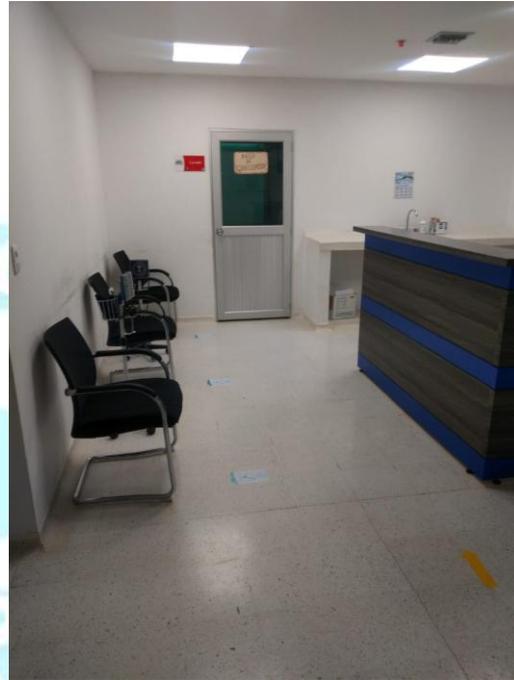

mipg

modelo integrado
de planeación
y gestión

Salud y Bienestar a Su Alcance

Avenida del Libertador N° 25-67

Santa Marta D.T.C.H.

Línea directa: (5) 4340897 - PBX (5) 4237009

www.esalejandroprosperoreverend-santamarta-magdalena.gov.co

Síguenos en:   



*Salud y bienestar
a tu alcance*

Cuenta con una estructura de reciente construcción, en su interior se evidenciaba signos de humedad y deterioro en la infraestructura de techos y paredes como se puede comprobar en las tomas fotográficas anteriores a la intervención la E.S.E.

La red eléctrica en algunos puntos estuvo expuesta tanto al personal asistencial y administrativo como a los usuarios del centro.

Respecto a la prestación del servicio, la dotación es eficiente, se ha encontrado una resistencia por parte de algunos habitantes del corregimiento, en especial de la Junta de Acción Comunal, quienes no han tenido un acercamiento con el personal del centro y eso ha impedido difundir los servicios que se prestan en el mismo.

*Salud y bienestar
a tu alcance*

mipg

modelo integrado
de planeación
y gestión

Salud y Bienestar a Su Alcance

Avenida del Libertador N° 25-67

Santa Marta D.T.C.H.

Línea directa: (5) 4340897 - PBX (5) 4237009

www.esalejandroprosperoreverend-santamarta-magdalena.gov.co

Síguenos en:   



*Salud y bienestar
a tu alcance*

CENTRO DE SALUD DE IPC:



Lo mismo que el Centro de salud de la Paz, Este Centro presenta falla en su cubierta debido a que las partes laterales de los muros se encuentran expuestas y sin cerramiento y cuando llueve todo el Cielo Raso Interno sufre las consecuencias de este problema. Cabe resaltar que el Cielo raso es en Dry Wall y este es adverso al agua. Así mismo se ha convertido en criadero de Palomas.

- Los Registro que van en el cielo raso que sirven para la manipulación de cualquier daño interno no se encuentran terminado.
- La planta eléctrica no fue entregada oficialmente por parte del contratista lo que ha dificultado las labores de manipulación toda vez que la persona contratista no dio las inundaciones requeridas para el personal que trabaja en el Centro de Salud.
- La Red de contraincendios no se encuentra conectada debidamente al sistema de interno del Centro de Salud.
- Las tuberías de aire acondicionados muchas de ellas aparecen con obstrucciones y no permite la salida de agua del drenaje del aire.

mipg

modelo integrado
de planeación
y gestión

Salud y Bienestar a Su Alcance

Avenida del Libertador N° 25-67

Santa Marta D.T.C.H.

Línea directa: (5) 4340897 - PBX (5) 4237009

www.esalejandroprosperoreverend-santamarta-magdalena.gov.co

Síguenos en:





*Salud y bienestar
a tu alcance*

- Los tableros de circuitos eléctricos, algunos están sin funcionar debido a que el personal contratista no ha dado las inducciones a los trabajadores de la E.S.E.



Tomas sin las debidas cajas protectoras canaletas



Voz y Datos en el suelo sin

Por todo lo anteriormente expuesto en cada uno de los Centros de salud, podemos decir que la Alcaldía Distrital de Santa todavía no ha hecho una entrega oficial de estos centros de salud, ni mucho menos la Secretaria de infraestructura ha hecho un pronunciamiento oficial del estado en que recibio estos centros de salud, observando en el lugar de cada uno de ellos que existen muchas falecncias tecnicas constructivas en cada uno de ellos., que ameritan un npronunciamiento profundo por parte de la alcaldía Dsitrital de Santa Marta.

En la actualidad, el centro de salud de Mamatoco, se encuentra sin intervenir, los servicios que se venían prestando en este centro, se vienen realizando en una sede alterna contratada por la E.S.E. Alejandro Prospero Reverend, ubicada en Diagonal 32 No: 15-32 del Barrio San Pedro Alejandrino en el sector de Mamatoco Distrito de Santa Marta, sin informar la alcaldía distrital por qué no se reinicio su construcción.

mipg

modelo integrado
de planeación
y gestión

Salud y Bienestar a Su Alcance

Avenida del Libertador N° 25-67

Santa Marta D.T.C.H.

Linea directa: (5) 4340897 - PBX (5) 4237009

www.esalejandroprosperoreverend-santamarta-magdalena.gov.co

Síguenos en:   



Salud y bienestar
a tu alcance



mipg

modelo integrado
de planeación
y gestión

Salud y Bienestar a Su Alcance

Avenida del Libertador N° 25-67

Santa Marta D.T.C.H.

Línea directa: (5) 4340897 - PBX (5) 4237009


www.esalejandroprosperoreverend-santamarta-magdalena.gov.co

Síguenos en:   



*Salud y bienestar
a tu alcance*

ACTUALIDAD CENTRO DE SALUD LA CANDELARIA (IPC)

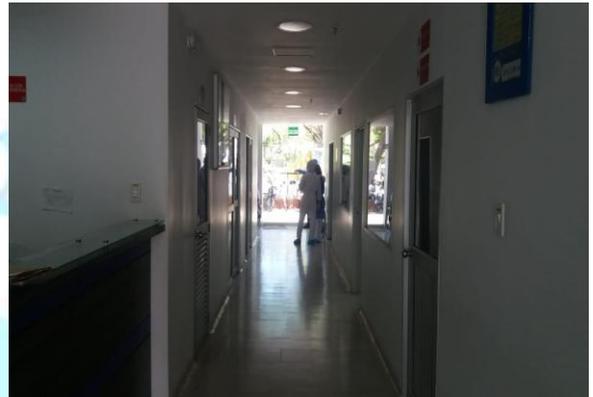

mipg

modelo integrado
de planeación
y gestión

Salud y Bienestar a Su Alcance

Avenida del Libertador N° 25-67

Santa Marta D.T.C.H.

Línea directa: (5) 4340897 - PBX (5) 4237009

www.esalejandroprosperoreverend-santamarta-magdalena.gov.co

Síguenos en:





*Salud y bienestar
a tu alcance*

La falta de mantenimiento preventivo en este puesto de salud, como pasaba en otros puestos NO ENTREGADOS A LA INTERVENCIÓN era evidente. La red eléctrica expuesta sin protección alguna, esto puede ocasionar problemas mayores de no haberse corregido. La red de aspersores contra incendios caídos o sin fijar en los techos.

En el consultorio odontológico se encontró la caída del techo en la mitad de éste, exponiendo así la red de tuberías y electricidad. Se pudo constatar con algunos trabajadores que esto ocurrió por una fuga de agua en la tubería, ocasionando humedad y posteriormente la caída del techo.

Es de común denominador en los Centros y Puestos de Salud el deterioro progresivo de las instalaciones que recibieron los interventores, aunque las instalaciones descritas en este documento no han sido recibidas oficialmente por los funcionarios interventores.

En la actualidad con el fin de evitar el cierre de estos Centros y Puestos de Salud, el grupo interventor decidió establecer unas líneas de acción para darle mantenimiento dentro de los parámetros que establece la Ley, brindar la dotación necesaria al personal en cuanto a suministros de EPP y mantener el Stock necesario en insumos médicos hospitalarios.

Es evidente que los servicios y la atención en la totalidad de las dependencias de la E.S.E. tanto en la zona urbana como en la rural, ha dado un vuelco positivo para el bien de la comunidad, se evidencian en las siguientes fotografías. Los funcionarios de la SuperSalud en la ciudad han incentivado el sentido de pertenencia en todos los trabajadores de la empresa social del Estado.

En el Centro de Salud de Bastidas, se inauguró recientemente un laboratorio de última tecnología, el cual permitirá celeridad en los resultados de pruebas químicas y de hematología.

Se socializó en el mes de marzo con la comunidad, la remodelación y adecuación del Puesto de Salud Olaya Herrera, el cual a esta fecha está en franco deterioro



modelo integrado
de planeación
y gestión

Salud y Bienestar a Su Alcance

Avenida del Libertador N° 25-67

Santa Marta D.T.C.H.

Línea directa: (5) 4340897 - PBX (5) 4237009

www.esalejandroprosperoreverend-santamarta-magdalena.gov.co

Síguenos en:   



*Salud y bienestar
a tu alcance*

estructural; al puesto de salud de Guachaca se le realizó una reparación en el techo y tuberías que estaban totalmente deteriorados.

C.S. DE BASTIDAS



*Salud y bienestar
a tu alcance*

mipg

modelo integrado
de planeación
y gestión

Salud y Bienestar a Su Alcance

Avenida del Libertador N° 25-67

Santa Marta D.T.C.H.

Línea directa: (5) 4340897 - PBX (5) 4237009

www.esalejandroprosperoreverend-santamarta-magdalena.gov.co

Síguenos en:





Salud y bienestar a tu alcance

ANTES



modelo integrado de planeación y gestión

Salud y Bienestar a Su Alcance

Avenida del Libertador N° 25-67

Santa Marta D.T.C.H.

Línea directa: (5) 4340897 - PBX (5) 4237009

www.esalejandroprosperoreverend-santamarta-magdalena.gov.co

Síguenos en:





Salud y bienestar
a tu alcance

DESPUES



a tu alcance

mipg

modelo integrado
de planeación
y gestión

Salud y Bienestar a Su Alcance

Avenida del Libertador N° 25-67

Santa Marta D.T.C.H.

Línea directa: (5) 4340897 - PBX (5) 4237009

www.esalejandroprosperoreverend-santamarta-magdalena.gov.co

Síguenos en:





*Salud y bienestar
a tu alcance*

LABORATORIO BASTIDAS



mipg

modelo integrado
de planeación
y gestión

Salud y Bienestar a Su Alcance

Avenida del Libertador N° 25-67

Santa Marta D.T.C.H.

Línea directa: (5) 4340897 - PBX (5) 4237009

www.esalejandroprosperoreverend-santamarta-magdalena.gov.co

Síguenos en:   



*Salud y bienestar
a tu alcance*

TECHO PUESTO DE SALUD GUACHACA

ANTES



DESPUES



mipg

modelo integrado
de planeación
y gestión

Salud y Bienestar a Su Alcance

Avenida del Libertador N° 25-67

Santa Marta D.T.C.H.

Línea directa: (5) 4340897 - PBX (5) 4237009

www.esalejandroprosperoreverend-santamarta-magdalena.gov.co

Síguenos en:





*Salud y bienestar
a tu alcance*

SEDE ADMINISTRATIVA

ANTES



*Salud y bienestar
a tu alcance*

mipg

modelo integrado
de planeación
y gestión

Salud y Bienestar a Su Alcance

Avenida del Libertador N° 25-67

Santa Marta D.T.C.H.

Línea directa: (5) 4340897 - PBX (5) 4237009

www.esalejandroprosperoreverend-santamarta-magdalena.gov.co

Síguenos en:





*Salud y bienestar
a tu alcance*

DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN



*Salud y bienestar
a tu alcance*

mipg

modelo integrado
de planeación
y gestión

Salud y Bienestar a Su Alcance

Avenida del Libertador N° 25-67

Santa Marta D.T.C.H.

Línea directa: (5) 4340897 - PBX (5) 4237009

www.esalejandroprosperoreverend-santamarta-magdalena.gov.co

Síguenos en:   



*Salud y bienestar
a tu alcance*

ÁREAS COMUNES

ANTES



mipg

modelo integrado
de planeación
y gestión

Salud y Bienestar a Su Alcance

Avenida del Libertador N° 25-67

Santa Marta D.T.C.H.

Línea directa: (5) 4340897 - PBX (5) 4237009

www.esalejandroprosperoreverend-santamarta-magdalena.gov.co

Síguenos en:





*Salud y bienestar
a tu alcance*

DESPUÉS



mipg

modelo integrado
de planeación
y gestión

Salud y Bienestar a Su Alcance

Avenida del Libertador N° 25-67

Santa Marta D.T.C.H.

Línea directa: (5) 4340897 - PBX (5) 4237009

www.esalejandroprosperoreverend-santamarta-magdalena.gov.co

Síguenos en:





*Salud y bienestar
a tu alcance*

PUESTO DE SALUD MAMATOCO



En líneas generales se concluye lo siguiente:

1. La falta de mantenimiento ocasiona el deterioro progresivo de los puestos de salud evidenciado.
2. Es urgente la refacción inmediata de paredes y techos, antes que se agrieten o humedezcan más, trayendo consigo la suspensión del servicio.
3. Es necesario y urgente revisar los sistemas de seguridad en los tres puestos de salud, incluyen la red contra incendios y cámaras de seguridad.
4. Es necesario revisar el suministro de agua en todos los puestos y suplir las deficiencias que se encuentren.
5. Apoyar a todos los centros de salud en las visitas a los actores sociales de cada barrio para el fomento de los servicios prestados.
6. Organizar jornadas de acercamiento con las comunidades, para que conozcan de primera mano los beneficios que pueden tener en materia de salud, desde todos los centros.

mipg

modelo integrado
de planeación
y gestión

Salud y Bienestar a Su Alcance

Avenida del Libertador N° 25-67

Santa Marta D.T.C.H.

Línea directa: (5) 4340897 - PBX (5) 4237009

www.esalejandroprosperoreverend-santamarta-magdalena.gov.co

Síguenos en:

